



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
управление надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной
деятельности и профилактической работы городского
округа Донецк отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Будёновского района
г. Донецка**

ул. Заслонова, 7, г. Донецк, 283053
Телефон: +7 (856) 300-37-76 Факс: +7 (856) 300-37-76
E-mail: gpn_don_byd@80.mchs.gov.ru

Заведующему ГКДОУ «Детский Сад
№ 223 Г.О. Донецк» ДНР

Лалаева В.А.

12.08.2024 № 779

На № _____ от _____

О направлении информации

Информируем Вас, что инспектором отделения НД и ПР Буденновского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР лейтенантом внутренней службы Матулевским Д.А. В 11 часов 00 минут 23.07.2024 в ходе проведения профилактического визита на объекте защиты ГКДОУ «Детский Сад № 223 Г.О. Донецк» ДНР были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:


1. Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде (п. 17.1 ППР в РФ).
2. Руководителем не определен порядок и срок обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов РФ (п. 3 ППР в РФ).
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования (п. 392 ППР в РФ).
4. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР в РФ).

5. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 п.п. 6 ППР в РФ).
6. Расстояние от нижней ступени наружной эвакуационной лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше (лестница второго этажа) (п. 4.6 ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации лестницы пожарные наружные стационарные, ограждение кровли).
7. На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное освещение (п.4.3.12 СП 1.13130.2020).
8. Лестница шириной 2,4 м и более не оборудована промежуточными поручнями (п. 4.3.5 Свода правил СПЗ СП. 1.13130.2020).
9. Здание сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ, ППР в РФ № 1464 приложение 5 п. 1, таблица 2 СП 3.13130 п. 1 СП 3.13130); Здание сада не оборудовано адресной системой пожарной сигнализации (ч. 2 ст. 54 123-ФЗ, таблица 1 п.1 Постановление правительства РФ № 1464 , приложение А таблица А. 1 п. 1 СП 484.1311500.2020).

Просим Вас принять меры по устранению выявленных нарушений и обеспечить пожарную безопасность на вышеуказанном объекте защиты на основании статьи 37 Федерального закона № 69 ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». Разработать план по устранению вышеуказанных нарушений и направить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Будённовского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике до 19.08.2024.15:10

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буденновского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитан внутренней службы

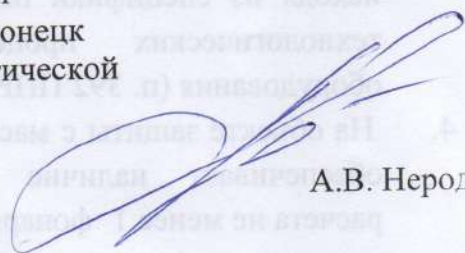

А.В. Неродов